

বৈদ্যুতিক সুবক্ষা নির্মাণ কর্মস্থলে



কর্মস্থলে বৈদ্যুতিক সুরক্ষা ব্যবহার করুন
এবং আঘাত বা ঝুঁকি এড়িয়ে চলুন।



কর্মস্থলে হাতে ধরা টু এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের জন্য
ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লাগ ব্যবহার করুন হাউজহোল্ড প্লাগ
ব্যবহার করবেন না।

করণীয় নয়

ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লাগ নিজে নতুন করে
লাগানো, আপনার সুপারভাইজারকে
সহায়তার জন্য বলুন।

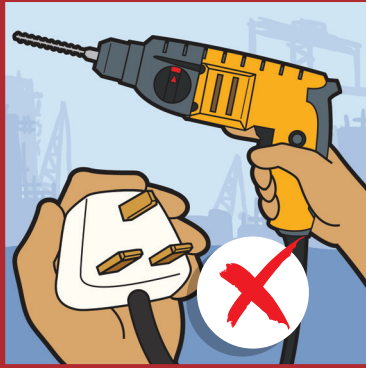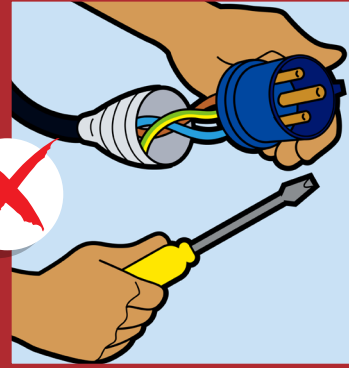

করণীয় নয়

আপনার হাতে ধরা টুলের জন্য
হাউজহোল্ড প্লাগ ব্যবহার করা কারণ কাজের পরিবেশে
এটি ব্যবহারের উপযুক্ত করে তৈরি নয়


ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লাগ খুব রোবাস্ট হয় এবং
কাজের স্থানে ব্যবহারের উপযুক্ত হয়



একটি সকেট -আউটলেট অ্যাসেম্বলী ব্যবহার করন (SOA) কর্মস্থলে আপনার হাতে ধরা টুলের জন্য

করণীয় নয়

হাউজহোল্ড সকেট -আউটলেট
ব্যবহার করা যা কাজের
পরিবেশে উপযুক্ত নয়





একটি সকেট আউটলেট অ্যাসেম্বলী
(SOA) সহজ এবং নিরাপদ
বৈদ্যুতিক সরবরাহের জন্য
ইন্ডাস্ট্রিয়াল সকেট আউটলেট
প্রদান করে। অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিক
প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম হাতে ধরা
টুল এবং বৈদ্যুতিক সাজ সরঞ্জাম
ব্যবহারের ক্ষেত্রে আরো সুরক্ষা দেয়

একটি রিসিডুয়াল কারেন্ট সার্কিট ব্রেকার (RCCB)
বৈদ্যুতিক সুরক্ষা বৃদ্ধির জন্য স্থাপন করা হয়-একে সার্কিট
থেকে সরাবেন না

করণীয় নয়

আরসিসিবি-কে সার্কিট থেকে
সরাও

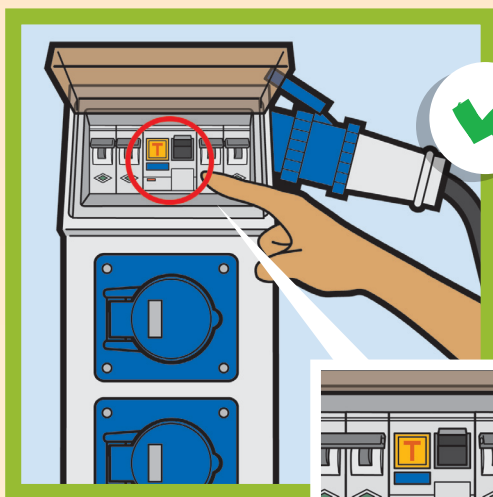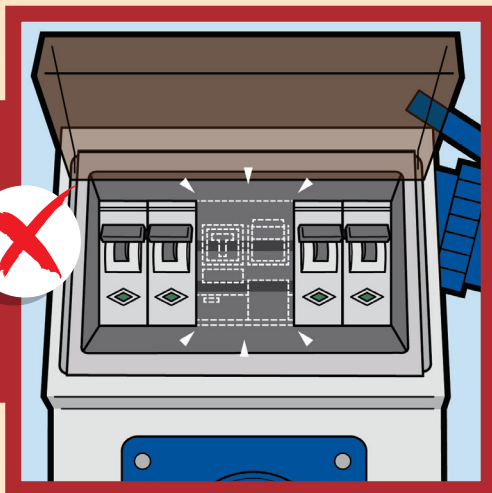


30mA ড্রিপিং সংবেদন
শীলতা সহ
আরসিসিবি



কোনো মোবাইল জেনারেটরের সঙ্গে আপনার হাতে ধরা টুলের সরাসরি
সংযোগ স্থাপন করবেন না, একটি সকেট-আউটলেট অ্যাসেম্বলী
(SOA) ব্যবহার করুন

করণীয় নয়

মোবাইল জেনারেটর থেকে
সরাসরি বিদ্যুত ট্যাপ করা


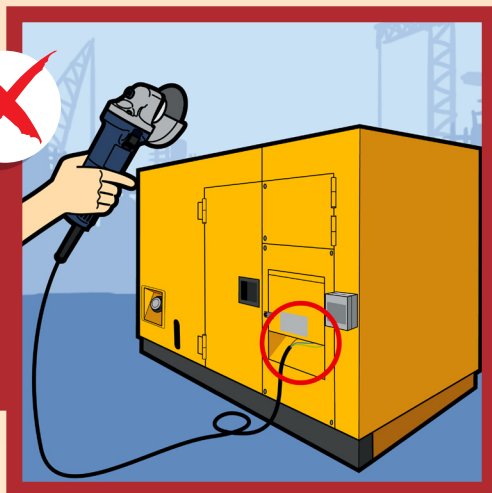


সকেট আউটলেট অ্যাসেম্বলী
(SOA) ব্যবহার করে
বিদ্যুত ট্যাপ করুন

ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড (DB) বিশেষ কারণে লাগানো হয়, তার নিয়ে
নড়াচড়া করবেন না-ডিবি থেকে নিরাপদভাবে বিদ্যুত ট্যাপ করুন

করণীয় নয়

ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড (DB)
তার নিয়ে নড়াচড়া করা

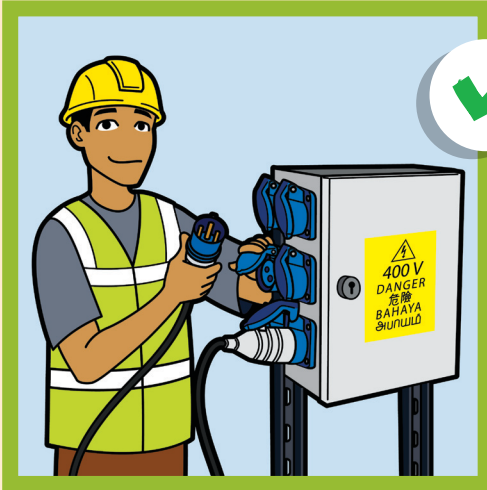
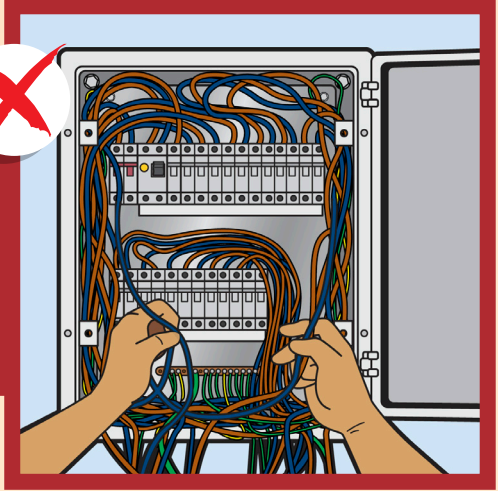


ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড (DB)
নিরাপদে বিদ্যুত ট্যাপ
করুন

আপনার হাতে ধরা টুলের জন্য মাল্টি অ্যাডাপ্টর ব্যবহার করবেন না, এটি ওভারলোড হয়ে আগুন ধরতে পারে

করণীয় নয়

মাল্টি-অ্যাডাপ্টর ব্যবহার করা বিদ্যুত সরবরাহ ট্যাপ করার জন্য

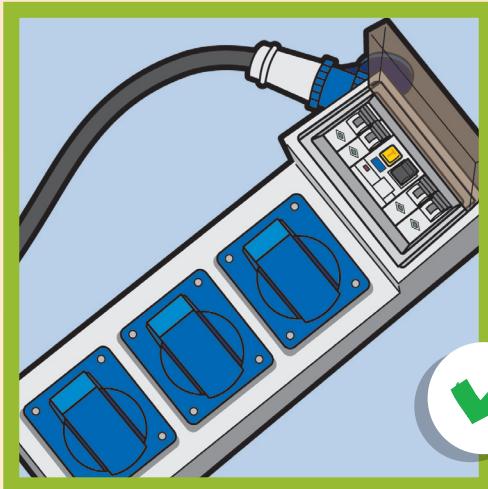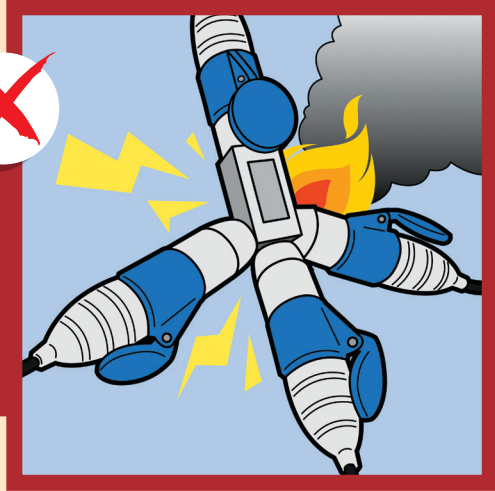


উপযুক্ত সকেট আউটলেট
অ্যাসেম্বলী
ব্যবহার করুন (SOA)



ভালো কাজের অবস্থায় থাকা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লাগ ব্যবহার করুন

খারাপ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লাগ বা সকেট
আউটলেট ব্যবহার করা উচিত নয়

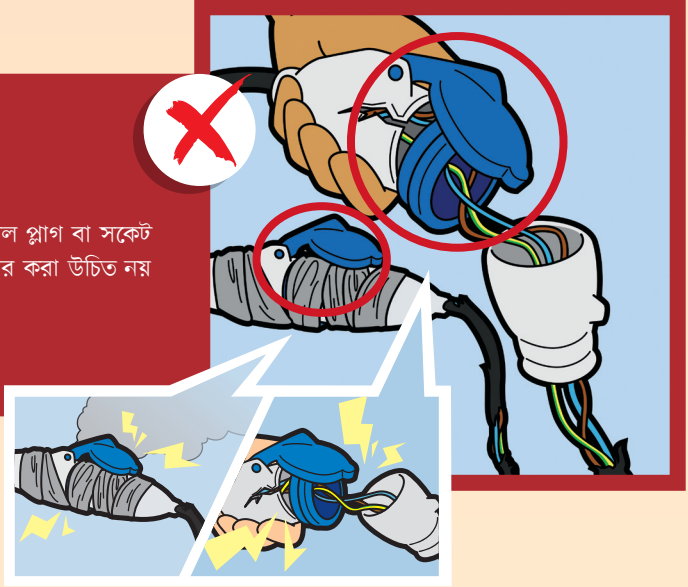


ভালো কাজের অবস্থায়
থাকা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম
এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লাগ
ব্যবহার করুন



লম্বা কেবল মেঝেতে রাখবেন না, যাতে খারাপ না হয় তার জন্য উপযুক্ত সাপোর্ট সহ ঝুলিয়ে রাখুন




লম্বা কেবল মাটিতে রাখবেন না




কেবলের উপযুক্ত সাপোর্ট থাকা
চাই এবং নিরাপদে রাখা উচিত

ওয়ারিং কন্ডিউটে লাগানো হয়
এবং উপযুক্ত সাপোর্ট দিয়ে।

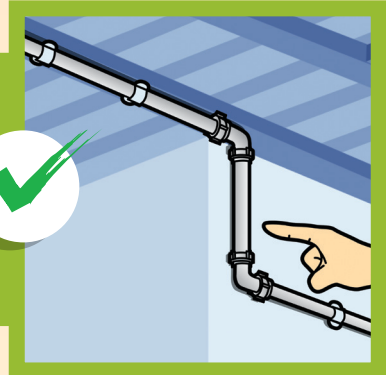


নরাপত্তার কারণে জেনারেটরকে ঘিরে রাখা হয় এবং অনধিকার প্রবেশ রোধে “বিপদ” সতর্কবোর্ড লাগানো হয়। অনুমতি ছাড়া ঘিরে রাখা এলাকায় প্রবেশ করবেন না

নিজের নিরাপত্তার জন্য ঘিরে
রাখা এলাকায় প্রবেশ করবেন না

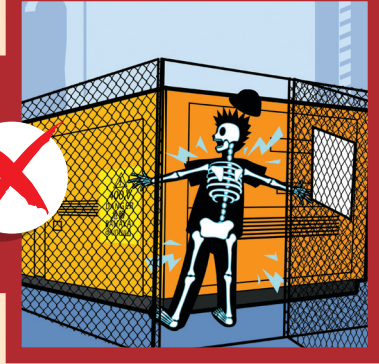


মোবাইল জেনারেটর এবং সংলগ্ন আর্থিং
সিস্টেম পরীক্ষা করা হয় এবং ইএমএ-র
লাইসেন্স প্রাপ্ত বৈদ্যুতিক কর্মীর ব্যবহারের
জন্য উপযুক্ত বলে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়

বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার জন্য মোবাইল
জেনারেটরে আর্থিং সিস্টেম লাগানো হয়।
কোন আর্থিং কেবল বা আর্থ
ইলেক্ট্রোড খুলবেন না

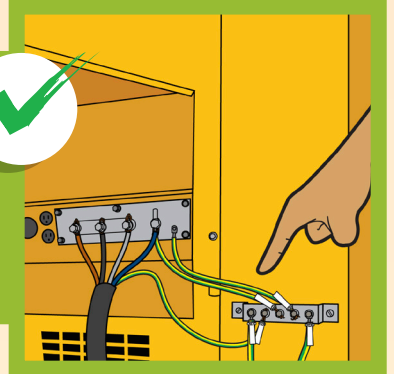

খারাপ ইনস্টলেশন সহ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্লাগ ছাড়া কেবল ব্যবহার করবেন না

খারাপ ইনস্টলেশন সহ
কেবল ব্যবহার
করবেন না



কাজ শুরু করার আগে দেখে
নিন যে আপনার হাতে ধরা টুল,
পাওয়ার কার্ড এবং প্লাগ ভালো
এবং কাজের অবস্থায় আছে

যে কোন অবস্থায় সুরক্ষা সরঞ্জাম ছাড়া এবং উপযুক্ত আর্থিং ব্যবস্থা ছাড়া বিকল্প বিদ্যুত সরবরাহের উৎস হিসেবে পোর্টেবল জেনারেটর ব্যবহার করা যাবে না



মেটালিক কেসিং সহ হাতে ধরা
টুলের জন্য পোর্টেবল জেনারেটর
ব্যবহার করা বিপজ্জনক

আপনার নিরাপত্তা অফিসারের সঙ্গে
বা লাইসেন্স প্রাপ্ত বিদ্যুত কর্মীর
সঙ্গে বিকল্প বিদ্যুত সরবরাহের জন্য
যোগাযোগ করুন



অনুগ্রহ করে নির্মাণ স্থলে সমস্ত বিদ্যুত বিভ্র
ট্টের জন্য আপনার (সাইট) নিরাপত্তা
অফিসারের সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ করুন

আরো তথ্যের জন্য দেখুন www.ema.gov.sg

গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ

Energy Market Authority (EMA)

Email: ema_lei@ema.gov.sg

Tel: 6835 8000

SP Services Ltd - Customer Service

Email: spservices@singaporepower.com.sg

Tel: 1800 - 222 2333

SP PowerGrid Ltd

24 Hours Electricity Service Centre

Tel: 1800 - 778 8888

Singapore Police Force

Tel: 999

Singapore Civil Defence Force

Fire Engine / Ambulance

Tel: 995

Non-Emergency Ambulance

Tel: 1777

Fire Hazard Reporting

Tel: 1800 - 280 0000

**Ministry of Manpower - Occupational
Safety and Health Division**

Email: mom_oshd@mom.gov.sg

Tel: 6317 1111

This handbook is published by the Energy Market Authority.

March 2012

All rights reserved. No part of this handbook may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form without prior written permission of the Energy Market Authority.

Procedures and requirements highlighted in this handbook are accurate and up to date as at the time of publication, the Energy Market Authority reserves the right to make corrections. Any changes that may arise will be reflected in the next edition.

The Energy Market Authority disclaims all liability and responsibility for any loss caused to any person by any act or omission, due to the information contained in this handbook.



Smart Energy, Sustainable Future

991G Alexandra Road, #01-29, Singapore 119975
Tel: (65) 6835 8000 Fax: (65) 6835 8020
www.ema.gov.sg